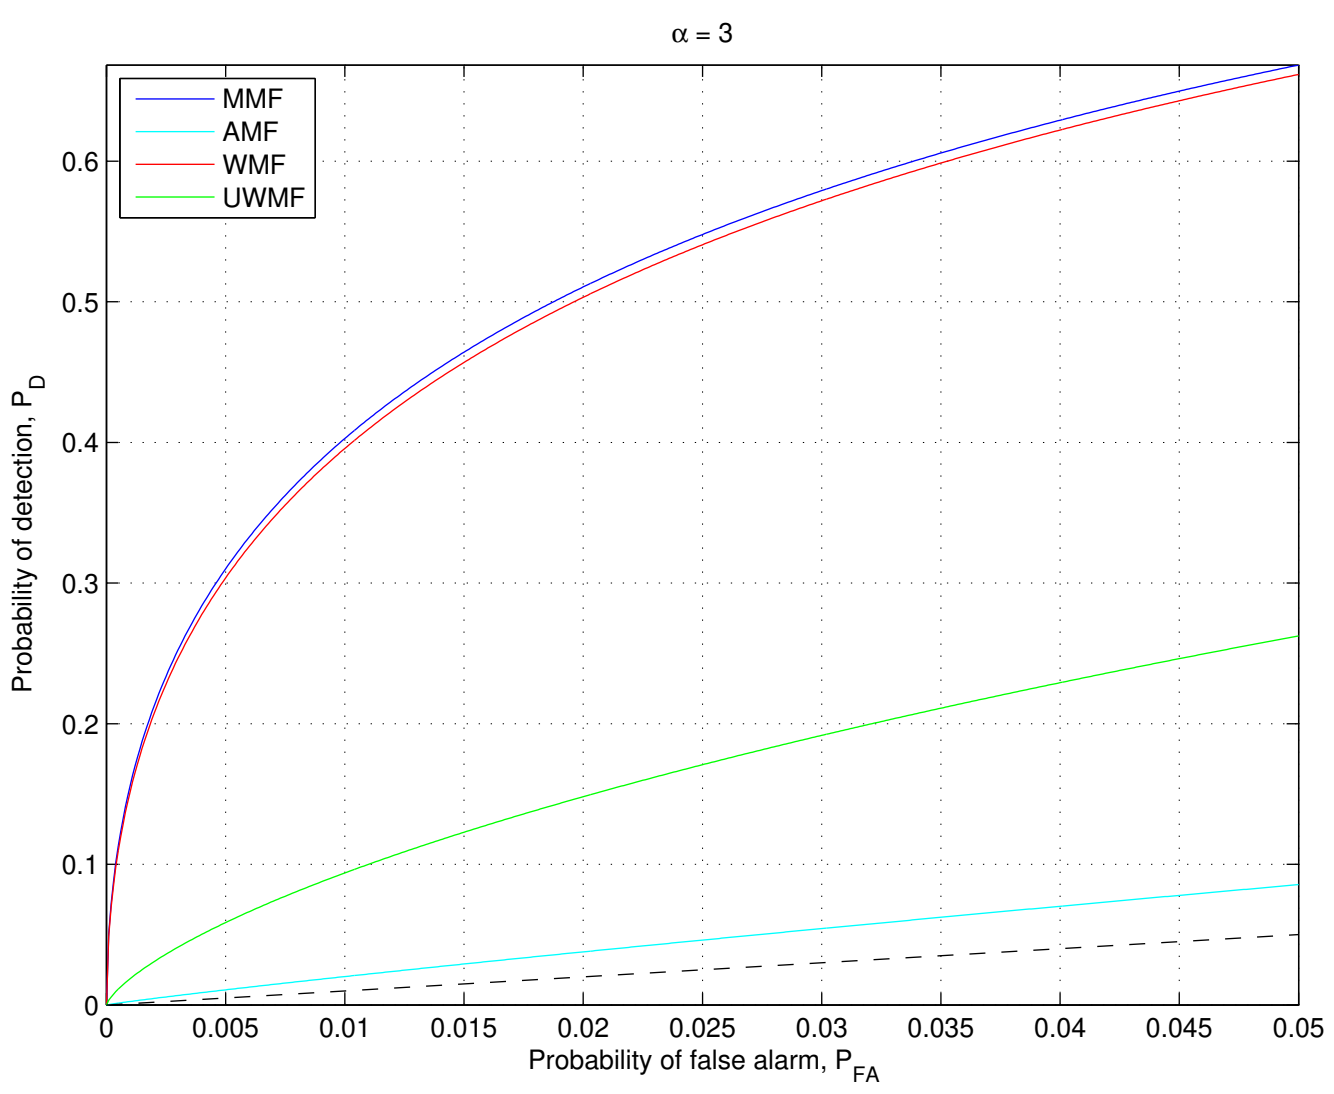
α = 3
MMF
AMF
WMF
UWMF
Probability of detection, P_D
Probability of false alarm, P_FA
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05