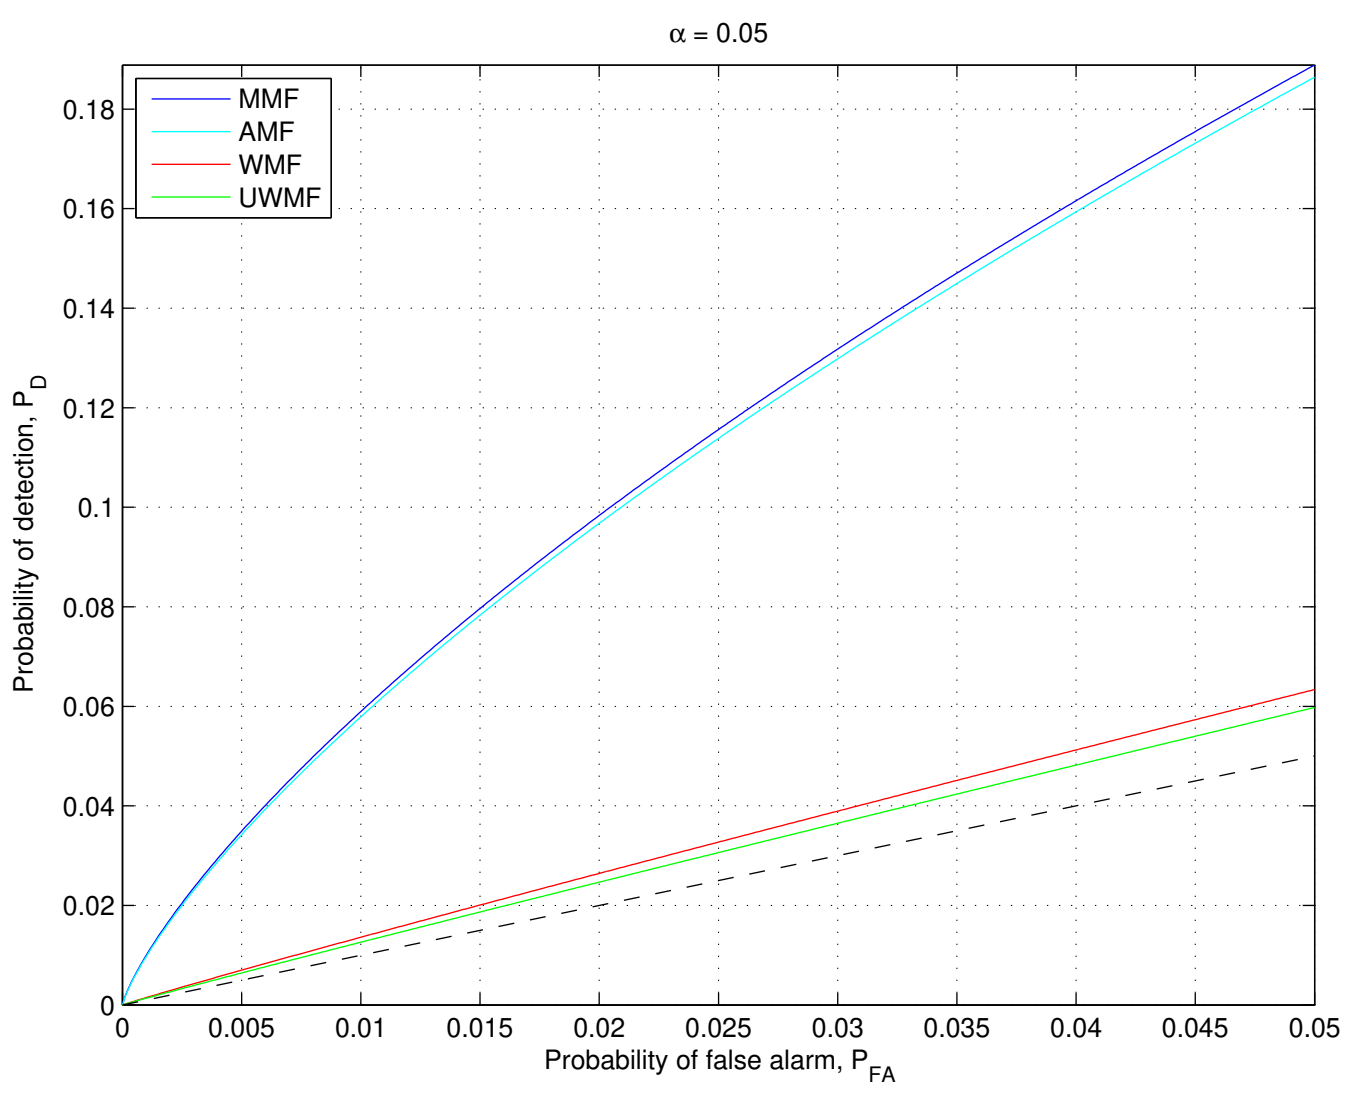
α = 0.05
MMF
AMF
WMF
UWMF
Probability of detection, P_D
Probability of false alarm, P_FA
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05